


ROZDZIELNICA RGW  
SZAFKA WOLNOSTOJĄCA W W OBUDOWIE TERMOUTWARDZALNEJ  
Z FUNKCJĄ GRZANIA I WENTYLACJI  
IP 54 IK10 II KL.OCHR. (wykonanie np. wg. PRE BIEL)

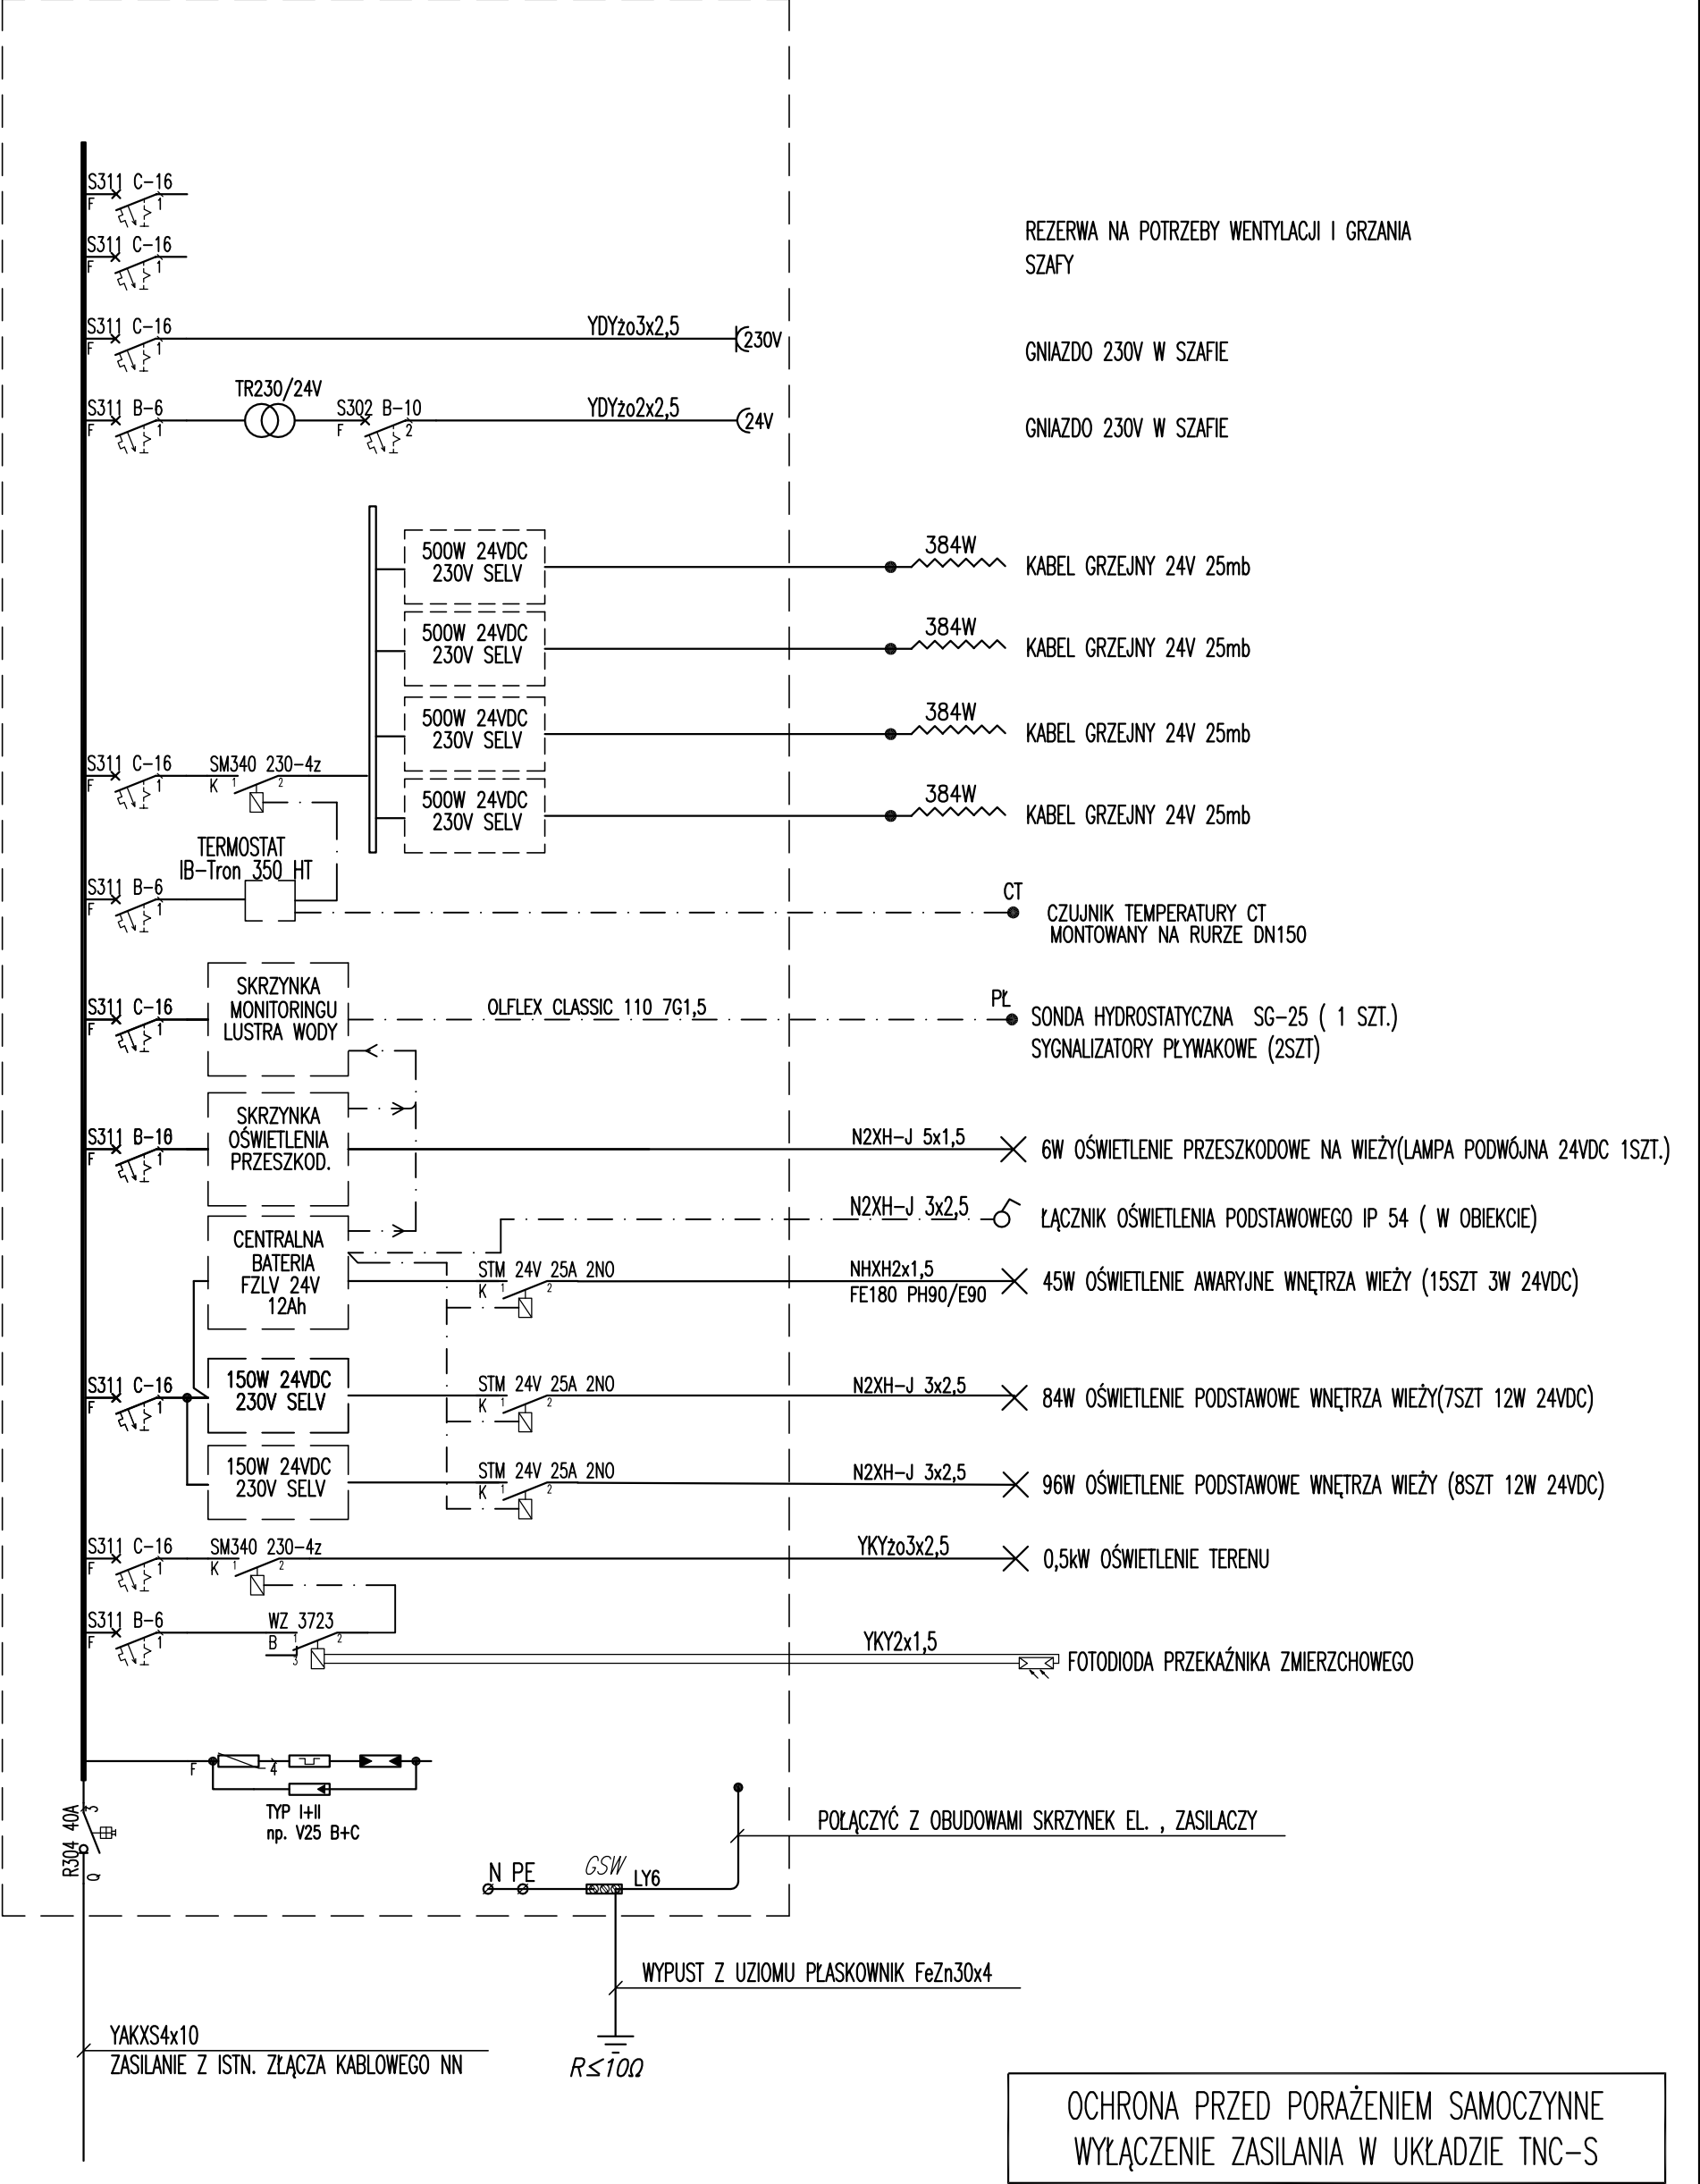

- PRZYKŁADOWE WYMIARY PODZESPOŁÓW SZAFY RGW:
- 1) CENTRALNA BATERIA 266x472x140
  - 2) ZASILACZ GRZANIA RURY 127x295x41
  - 3) ZASILACZ OŚWIETLENIA PODST. 115x215x50
  - 4) SKRZYŃKA OŚWIETLENIA PRZESZKODOWEGO 400x600x200
  - 5) SKRZYŃKA MONITORINGU LUSTRA WODY 400x600x230

INWESTOR	Gmina Kocmyrzów-Luborzycza ul. Jagiellońska 7 32-010 Luborzycza				
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU	KARNIÓW KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI, XXX,				
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Przebudowa zbiornika wieżowego w Karniowie, Gm. Kocmyrzów-Luborzycza .				
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY		BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA		NR UPR.	PODPIS	DATA 04.2022
PROJEKTANT	mgr inż. WOJCIECH BALWIERZ		108/99		SKALA 1:100
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. WOJCIECH LISEK		945/94		NR RYS. E-02